

ที่ รบ ๗๕๑๐๑/ ๖๕๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐

สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท ธารณันวัต จำกัด

จำนวน ๒ ชุด

๒. สำเนารายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด

จำนวน ๑ ชุด

๓. สำเนารายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท หมูไทย จำกัด (สาขา ๑)

จำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนารายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เอฟเอ็ม อะโกร จำกัด

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร แจ้ง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ตำบลเบิกไพร ดำเนินมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการ
จัดทำบันทึกรายละเอียด รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ขอเรียนให้ทราบว่า ได้ดำเนินการแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ให้จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่แล้ว
รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนา แซ่มสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ

โทร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๖ ต่อ ๑๑

โทรสาร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๗

saraban@boegprai.go.th

.....พิมพ์
.....ท่าน
.....ตรวจ

ที่ รบ ๗๕๑๐๑/ ๖๕๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐

สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท ธารณันวัต จำกัด

จำนวน ๒ ชุด

๒. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด

จำนวน ๑ ชุด

๓. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท หมูไทย จำกัด (สาขา ๑)

จำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร แจ้ง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ตำบลเบิกไพร ดำเนินมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการ
จัดทำบันทึกรายละเอียด รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ขอเรียนให้ทราบว่า ได้ดำเนินการแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ให้จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่แล้ว
รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนา แซ่มสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ

โทร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๖ ต่อ ๑๑

โทรสาร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๗

saraban@boegprai.go.th

สำนักปลัด อบต.เบ็กไพร
เลขที่รับ ๙๔๖
ลงวันที่ ๑๖.๑.๖๘
เวลา ๑๖.๑๑.๗.

องค์การบริหารส่วนตำบลเบ็กไพร
เลขที่รับ ๙๑๖
ลงวันที่ ๑๖.๑.๖๘
เวลา ๑๖.๐๑.

บริษัท ธารณรัตน์ จำกัด

5 สิงหาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบ็กไพร

- ☐ งานการเจ้าหน้าที่
☐ งานอำนวยการ เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
☐ งานยุทธศาสตร์ฯ
☐ งานป้องกัน สิ่งที่มาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ทส.๑ จำนวน ๑ ชุด
☐ งานนิติการ
☒ งานสาธารณสุขฯ ๒. แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ชุด
☐ งานเลขานุการ อบต.

บริษัท ธารณรัตน์ จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ

ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายก อบต.เบ็กไพร
เพื่อโปรดทราบ

ข. ธารณรัตน์ ส่งแบบ ทส. ๒
๑ หน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- ศส. ๒๐๓๗
- ๑๕๑๖๗๖๗๗๗๗
งานบริหารทั่วไป
๑๕.๑.๖๘

๑๕.๑.๖๘ - ๑๕.๑.๖๘
๑๕.๑.๖๘

- ทท
๑๕.๑.๖๘

(นายพัสนธ์ รังษีเสริมสุข)


ผู้จัดการทั่วไป

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล นิคมไพร เขต/อำเภอ ดอนเมือง
จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 081-3781964 โทรสาร - มี
พ. ชารณธวัช อก. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
การเลี้ยงสุกร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย อบต. นิคมไพร หมดอายุ 31 ธ.ค. 68 ✓

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

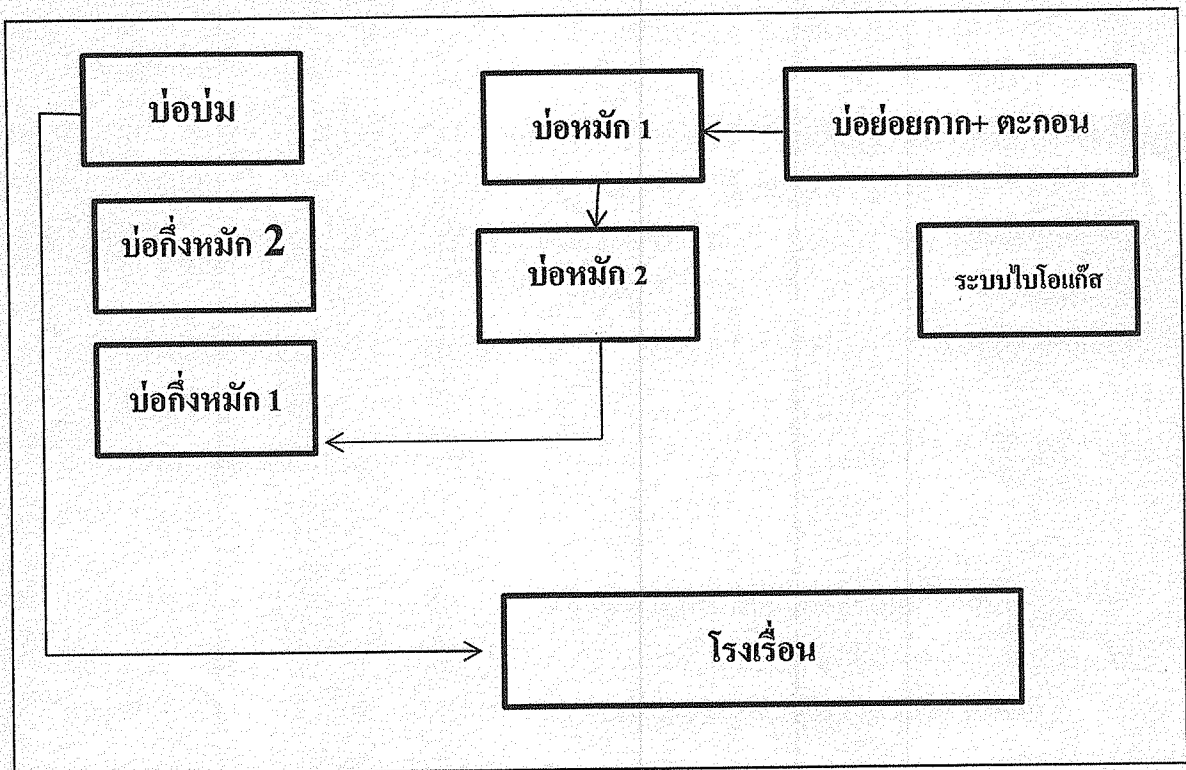

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การรั่ว ไหลของ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในปฏิบัติการ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือ ก็ลดรวม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ถาบมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผลมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น ผลมนสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	วัชระชัย
2/1/68	401.4	2800	1400	ห	-	ห	ห	-	-	-	ห	-	-	-	วัชระชัย
3/1/68	401.4	2800	1400	ห	-	ห	ห	-	-	-	ห	-	-	-	วัชระชัย
4/1/68	401.4	2800	1400	ห	-	ห	ห	-	-	-	ห	-	-	-	วัชระชัย
5/1/68	401.4	2800	1400	ห	-	ห	ห	-	-	-	ห	-	-	-	วัชระชัย
6/1/68	401.4	2800	1400	ห	-	ห	ห	-	-	-	ห	-	-	-	วัชระชัย
7/1/68	401.4	2800	1400	ห	-	ห	ห	-	-	-	ห	-	-	-	วัชระชัย
8/1/68	401.4	2800	1400	ห	-	ห	ห	-	-	-	ห	-	-	-	วัชระชัย
9/1/68	401.4	2800	1400	ห	-	ห	ห	-	-	-	ห	-	-	-	วัชระชัย
10/1/68	401.4	2800	1400	ห	-	ห	ห	-	-	-	ห	-	-	-	วัชระชัย
11/1/68	401.4	2800	1400	ห	-	ห	ห	-	-	-	ห	-	-	-	วัชระชัย
12/1/68	401.4	2800	1400	ห	-	ห	ห	-	-	-	ห	-	-	-	วัชระชัย
13/1/68	401.4	2800	1400	ห	-	ห	ห	-	-	-	ห	-	-	-	วัชระชัย
14/1/68	401.4	2800	1400	ห	-	ห	ห	-	-	-	ห	-	-	-	วัชระชัย
15/1/68	401.4	2800	1400	ห	-	ห	ห	-	-	-	ห	-	-	-	วัชระชัย

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใส่ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในฟาร์ม/กิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (อันตรายหรือ กึ่งอันตราย)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						รวมบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย/ ผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง อากาศ/ ผลสมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/7/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ก้องเกียรติ
17/7/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ก้องเกียรติ
18/7/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ก้องเกียรติ
19/7/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ก้องเกียรติ
20/7/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ก้องเกียรติ
21/7/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ก้องเกียรติ
22/7/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ก้องเกียรติ
23/7/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ก้องเกียรติ
24/7/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ก้องเกียรติ
25/7/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ก้องเกียรติ
26/7/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ก้องเกียรติ
27/7/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ก้องเกียรติ
28/7/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ก้องเกียรติ
29/7/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ก้องเกียรติ
30/7/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ก้องเกียรติ
31/7/68	401.4	2800	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ก้องเกียรติ

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาย พิพัฒน์ รังษิไธสง)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล เด็กโพ เขต/อำเภอ จอมบึง
 จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 081-3781964 โทรสาร - มี
 บ. จารณโชนโค จก. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท กว.เลี้ยงสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 1168/049/2568 ออกให้โดย อบต. เด็กโพ หมคอายุ 31 ค.ค. 68

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นาย นันทพงษ์ รังษิเสริมสุข)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไปโอเทก

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 1800 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ถูกดัดแปลงใช้จากโรงเรือน + ปั๊มคั้นน้ำปลา

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทากแห้งทำปุ๋ย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2800
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1400
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปล่อยลง
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ลดเปลี่ยนใหม่ทันที

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร

เลขที่รับ ๑๑๓

ลงวันที่ 15 ส.ค. ๖๘

เวลา 15.๑๐ น.

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เลขที่รับ 2๓๓

ลงวันที่ 15 ส.ค. ๖๘

เวลา 13-๐๐ น.

บริษัท ธารณรัตน์ จำกัด

5 สิงหาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

☐ งานการเจ้าหน้าที่

☐ งานอำนวยการ

☐ งานยุทธศาสตร์

☐ งานป้องกัน

☐ งานนิติการ

☒ งานสาธารณสุข

☐ งานเลขานุการ อบต.

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ทส.๑

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒

จำนวน ๑ ชุด

บริษัท ธารณรัตน์ จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ

ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายก อบต.เบิกไพร

เพื่อโปรดทราบ

๑. ธารณรัตน์ ส่ง แบบ ทส.๒

๐๒๓๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ส่งไปทบทวน
- เติมน้ำประปาตาม
ทางสาธารณะ ด้าน
ในบริเวณที่
15 ส.ค. ๖๘

15 ส.ค. ๖๘

- ทน

(นายพัสนธ์ รังนิ์เสริมสุข)


ผู้จัดการทั่วไป

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๒ ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล นิคมไพร เขต/อำเภอ คอผิง
จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๗๘๑๙๖๔ โทรสาร - มี
๑๑ ชารณชวนวีระ จก. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
การเลี้ยงสุกร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย อบต. นิคมไพร หมดอายุ ๓๑ ธ.ค. ๖๘ /

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

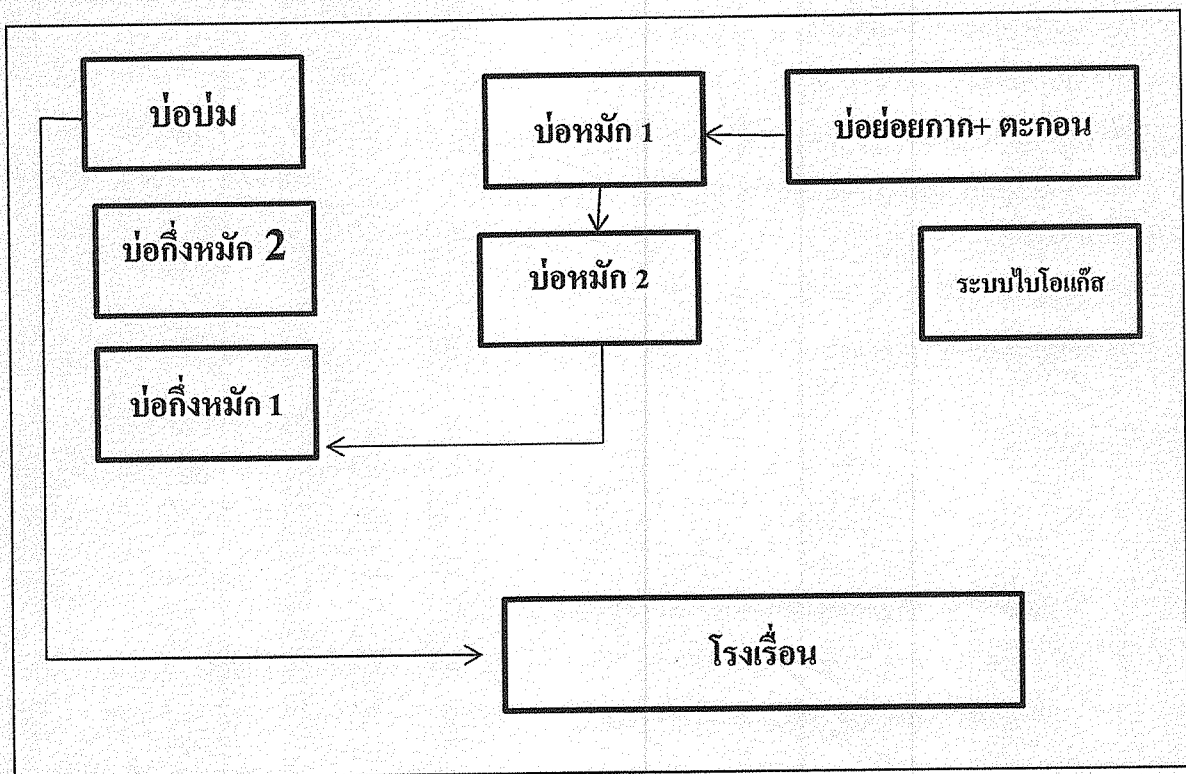

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องยกน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องยกน้ำ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๑๗/๑๘	๒๓๑.๔	๑๘๐๐	๑๐๐	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ผู้ช่วย
๒๗/๑๘	๒๓๑.๔	๑๘๐๐	๑๐๐	น	-	น	น	-	-	-	น	-	-	-	ผู้ช่วย
๓๗/๑๘	๒๓๑.๔	๑๘๐๐	๑๐๐	น	-	น	น	-	-	-	น	-	-	-	ผู้ช่วย
๔๗/๑๘	๒๓๑.๔	๑๘๐๐	๑๐๐	น	-	น	น	-	-	-	น	-	-	-	ผู้ช่วย
๕/๗/๑๘	๒๓๑.๔	๑๘๐๐	๑๐๐	น	-	น	น	-	-	-	น	-	-	-	ผู้ช่วย
๖/๗/๑๘	๒๓๑.๔	๑๘๐๐	๑๐๐	น	-	น	น	-	-	-	น	-	-	-	ผู้ช่วย
๗/๗/๑๘	๒๓๑.๔	๑๘๐๐	๑๐๐	น	-	น	น	-	-	-	น	-	-	-	ผู้ช่วย
๘/๗/๑๘	๒๓๑.๔	๑๘๐๐	๑๐๐	น	-	น	น	-	-	-	น	-	-	-	ผู้ช่วย
๑๗/๑๘	๒๓๑.๔	๑๘๐๐	๑๐๐	น	-	น	น	-	-	-	น	-	-	-	ผู้ช่วย
๒๐/๑๘	๒๓๑.๔	๑๘๐๐	๑๐๐	น	-	น	น	-	-	-	น	-	-	-	ผู้ช่วย
๓๑/๑๘	๒๓๑.๔	๑๘๐๐	๑๐๐	น	-	น	น	-	-	-	น	-	-	-	ผู้ช่วย
๓๗/๑๘	๒๓๑.๔	๑๘๐๐	๑๐๐	น	-	น	น	-	-	-	น	-	-	-	ผู้ช่วย
๓๗/๑๘	๒๓๑.๔	๑๘๐๐	๑๐๐	น	-	น	น	-	-	-	น	-	-	-	ผู้ช่วย
๔๗/๑๘	๒๓๑.๔	๑๘๐๐	๑๐๐	น	-	น	น	-	-	-	น	-	-	-	ผู้ช่วย
๔๗/๑๘	๒๓๑.๔	๑๘๐๐	๑๐๐	น	-	น	น	-	-	-	น	-	-	-	ผู้ช่วย
๕/๗/๑๘	๒๓๑.๔	๑๘๐๐	๑๐๐	น	-	น	น	-	-	-	น	-	-	-	ผู้ช่วย

สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การปล่อย ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในปฏิบัติการ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/7/68	231.4	1800	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	อัครวิทย์
17/7/68	231.4	1800	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	อัครวิทย์
18/7/68	231.4	1800	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	อัครวิทย์
19/7/68	231.4	1800	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	อัครวิทย์
20/7/68	231.4	1800	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	อัครวิทย์
21/7/68	231.4	1800	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	อัครวิทย์
22/7/68	231.4	1800	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	อัครวิทย์
23/7/68	231.4	1800	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	อัครวิทย์
24/7/68	231.4	1800	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	อัครวิทย์
25/7/68	231.4	1800	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	อัครวิทย์
26/7/68	231.4	1800	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	อัครวิทย์
27/7/68	231.4	1800	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	อัครวิทย์
28/7/68	231.4	1800	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	อัครวิทย์
29/7/68	231.4	1800	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	อัครวิทย์
30/7/68	231.4	1800	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	อัครวิทย์
31/7/68	231.4	1800	400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	อัครวิทย์

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาย พันพจน์ รังษิเสริญ)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล เนิโกไพร เขต/อำเภอ หนองไผ่
จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 081-3781964 โทรสาร - มี
บ. ชารณวัฒน์ จก. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท การเลี้ยงสุกร ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 1168/049/2568 ออกให้โดย อบต. เนิโกไพร หมดอายุ 31 ต.ค. 68

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย พัสพงษ์ รังษิไธสงสง)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไปโอแก๊ส

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) อุตสาหกรรมใช้กากปิ้งหรือแ่ + น้ำคั้นน้ำปลา

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด กากแห้งทิ้งไป

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1800
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 900
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบอ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ๑๐๑แผ่นใส่ในถังน้ำทิ้ง

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเบ็กไพร

เลขที่รับ 2103

ลงวันที่ 12 มี.ค. 68

เวลา 13.02 น.

☒ สำนักปลัด อบต.

☐ กองคลัง

☐ กองช่าง

☐ กองการศึกษา

☐ กองสวัสดิการสังคม นายยกองค้การบริหารส่วนตำบลเบ็กไพร

☐ หน่วยตรวจสอบเรื่องใน ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568

สำนักปลัด อบต.เบ็กไพร

เลขที่รับ ๓๒๒

ลงวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๘

เวลา ๑๔.๓๕ น.

บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. แนบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน 1 ชุด

☐ งานการเจ้าหน้าที่

2. แนบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ จำนวน 1 ชุด

☐ งานอำนวยการ

บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานระบบ

☐ งานยุทธศาสตร์

☐ งานป้องกันบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568

☐ งานนิติการ

☒ งานสาธารณสุข

☐ งานเลขานุการ อบต.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน นายก อบต.เบ็กไพร

เพื่อโปรดทราบ

บ. 10ธจ(๐๗) ส่ง กส.๒

๐๗๓๓

- ส่งโปรดทราบ

- ส่งตรวจแผนก มล

ง 1๔ มิ.ค. ๖๘

แก้ไข

๑๔ มี.ค. ๖๘

- ส่งทราบ

๑๗ มี.ค. ๖๘

๑๗ มี.ค. ๖๘

- ทวน

๑๗ มี.ค. ๖๘

นางสาววีราภรณ์ ทรงเที่ยง

[นางสาววีราภรณ์ ทรงเที่ยง]

ผู้จัดการทั่วไป


แบบ ทส. ๘

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56/2 หมู่ที่ 5 ตำบลเล็กไพร อำเภोजอมบึง จังหวัด
ราชบุรี

โทรศัพท์ 085-4247855 มี บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท การเลี้ยงสุกร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1/67 ออกให้โดย อบต. เบิกไพร
หมดอายุ 31 ธันวาคม 2563

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

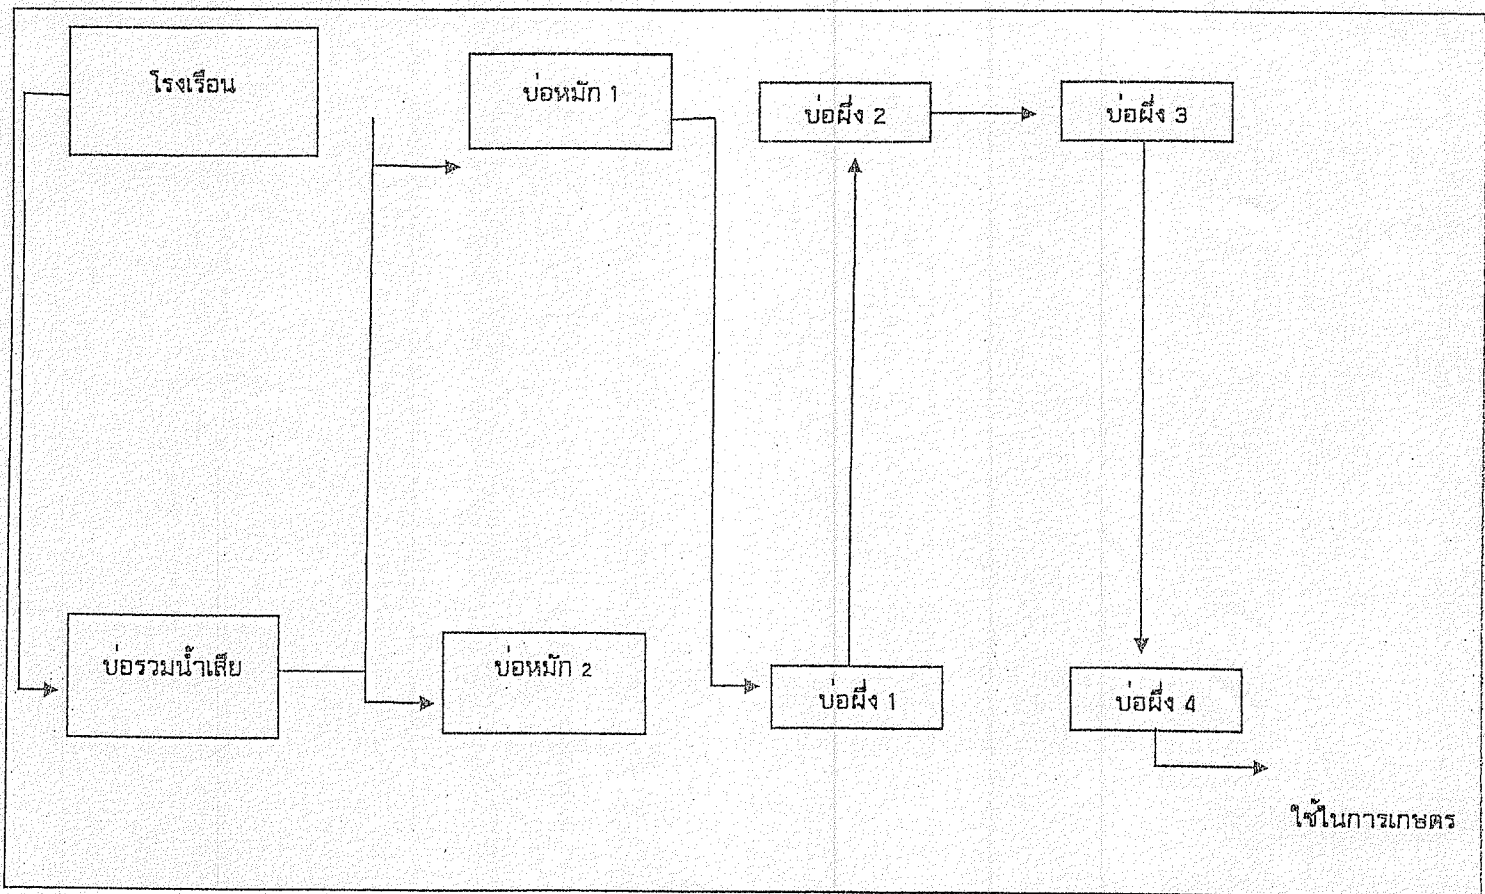

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ	
2-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ	
3-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ	
4-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ	
5-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ	
6-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ	
7-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ	
8-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ	
9-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ	
10-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ	
11-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ	
12-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ	
13-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ	
14-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ	
15-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ	
16-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ			ผู้ตรวจ	

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลั่นผลสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			
17-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพจ 77
18-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพจ 78
19-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพจ 79
20-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพจ 80
21-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพจ 81
22-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพจ 82
23-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพจ 83
24-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพจ 84
25-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพจ 85
26-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพจ 86
27-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพจ 87
28-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพจ 88
29-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพจ 89
30-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพจ 90
31-7-68		1,200	750			ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพจ 91

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....ทางพล เป็ณนิมเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(หนบททพล เป็ณนิม)

.....น.เวลาผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายวิชาล เป็ณนิม)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56/2 หมู่ที่ 5 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ริมไทร เขต/อำเภอ จอมบึง
 จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 085-424-7855 โทรสาร - มี
 มงเงาะส้มกุด หนึ่งเป็น เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท เลี้ยงงู ไข่นก ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย อบต. ริมไทร หมดอายุ 31 มี.ค. 68

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นายทกพล หนึ่งเป็น เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายทกพล หนึ่งเป็น)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นายทกพล หนึ่งเป็น)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไม่ได้ออก

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 3,500 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) บดผักผลไม้ในภาชนะ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ภาชนะใส่ในภาชนะ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,000
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 24,000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 15,000
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 14,000 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

- ☒ สำนักปลัด อบต.
- ☐ กองคลัง
- ☐ กองช่าง
- ☐ กองการศึกษาฯ
- ☐ กองสวัสดิการสังคม
- ☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

14 ส.ค. 68

บริษัทหมูไทย จำกัด (สาขา ๑)
ฟาร์มวันครู ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ ๔๑๐๔
ลงวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๘
เวลา ๑๓.๐๖ น.

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ ๙๔๓
ลงวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๘
เวลา ๑๔.๒๐ น.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

- ☐ งานการเจ้าหน้าที่
 - ☐ งานอำนวยการ
 - ☐ งานยุทธศาสตร์ฯ
 - ☐ งานป้องกันฯ
 - ☐ งานนิติการ
 - ☒ งานสาธารณสุขุ
 - ☐ งานเลขานุการ อบต.
- ที่ส่งมาด้วย ๑. แนวนรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวนรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ชุด

บริษัท หมูไทย จำกัด (สาขา ๑) ฟาร์มวันครู ๑ ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

14 ส.ค. 68

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน นายก อบต.เบิกไพร
เพื่อโปรดทราบ

บ. หมูไทย ส่งแบบ ทส. ๒
๑๐ ฟทท

สมฤดี เนื่อนิ่ม

(นางสาว สมฤดี เนื่อนิ่ม)

ผู้บริหาร

- ส่งโปรดทราบ
- เติมน้ำมันหม้อ
- ทำอาหารกลางวัน
ที่โรงเรียน


14 ส.ค. 68

14 ส.ค. 68

14 ส.ค. 68

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่113..... หมู่ที่5..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลเบิกไพร..... เขต/อำเภอ.....จอมบึง.....
จังหวัดราชบุรี..... โทรศัพท์093-5382444.... โทรสาร-.....
มีนางสาว สมฤดี เนื่อนิม..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท การเลี้ยงสุกร
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) เล่มที่1/68 เลขที่ 038 ออกให้โดย อบต.เบิกไพร หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

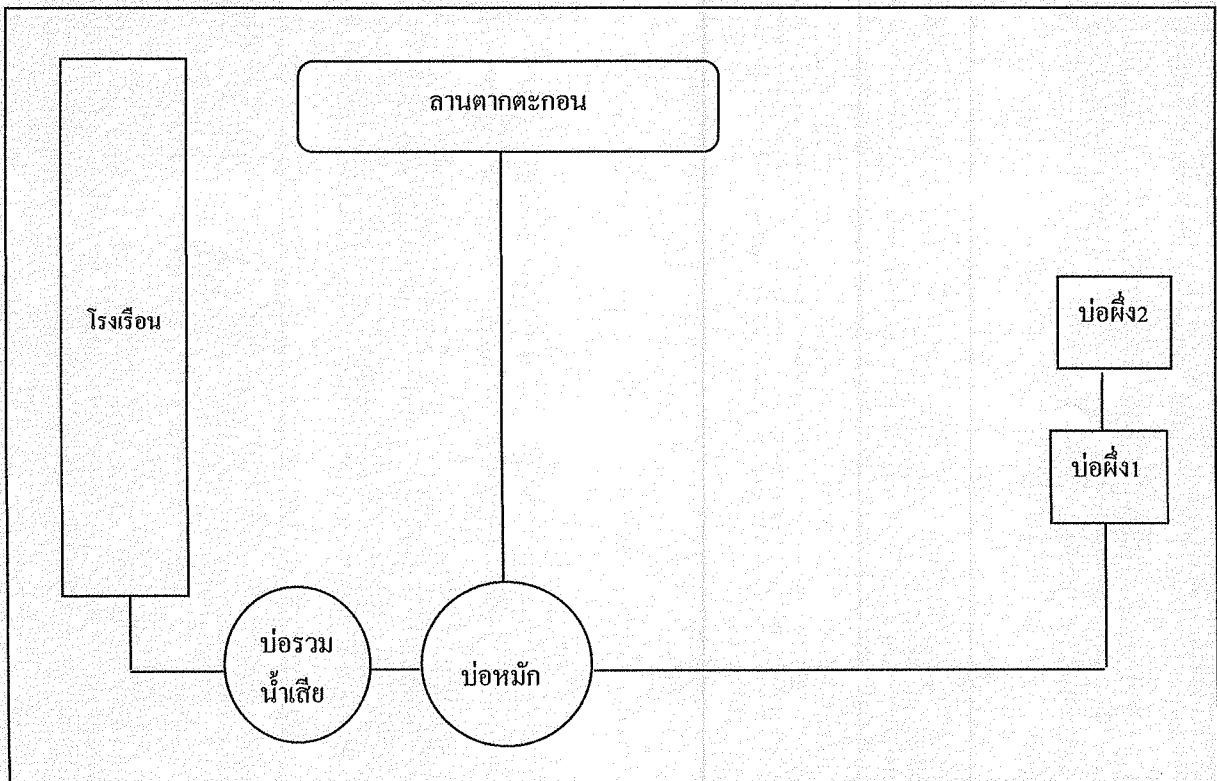

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่....113... หมู่ที่5..... ซอย-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลเบิกไพร..... เขต/อำเภอ.....จอมบึง.....
 จังหวัดราชบุรี..... โทรศัพท์093-538-2444..... โทรสาร-..... มี
นางสาว สมฤดี เนื่อนิม... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
 ประเภทการเลี้ยงสุกร.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) เล่มที่1/68 เลขที่ 038 ออกให้โดย อบต.เบิกไพร หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
 (สมฤดี เนื่อนิม) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นางสาว สมฤดี เนื่อนิม)
-..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียระบบไบโอแก๊ส.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย3,500 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตกค้างใช้ในการเกษตร

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)4,650 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)15,500 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)9,300 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำไส้ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..500 ลบ.ม.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
1/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-
2/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-
3/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-
4/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-
5/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-
6/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-
7/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-
8/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-
9/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-
10/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-
11/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-
12/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-
13/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-
14/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-
15/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-
16/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)	
17/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	60	-	ปกติ
18/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
19/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
20/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	30	-	ปกติ
21/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
22/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
23/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	60	-	ปกติ
24/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	60	-	ปกติ
25/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
26/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
27/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
28/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	60	-	ปกติ
29/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
30/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ
31/7/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำที่แบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่เกินเกณฑ์ตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... (ลงชื่อ) เพ็ญนิม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นางสาว สมฤดี เนื่อนิม)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย



บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด

เลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ตำบลคอนทราย อำเภอบางท้อ จังหวัดราชบุรี 70140

สำนักงานใหญ่ : โทรศัพท์ 032-281201-2 โทรสาร 032-358847

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ.....2119
ลงวันที่.....15 ต.ค. 68
เวลา.....12.19 น.

☒ สำนักปลัด อบต.

☐ กองคลัง

☐ กองช่าง

☐ กองการศึกษา

☐ กองสวัสดิการสังคม

☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

14 สิงหาคม 68

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ.....๓๓๕
ลงวันที่.....๑๕ ต.ค. ๖๘
เวลา.....๑๐.๓๐ น.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี (อบต.เบิกไพร)

เรื่อง ขอส่งแบบ ทส.1

บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด ขอส่งแบบ ทส.1 (แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ และข้อมูล

☐ งานการเจ้าหน้าที่ ซึ่งแสดงผลของการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ) ประจำเดือนสิงหาคม 2568

☐ งานอำนวยการ ให้ อบต.เบิกไพร รับเพื่อการพิจารณาในลำดับต่อไป

☐ งานยุทธศาสตร์ฯ

☐ งานป้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการพิจารณาเอกสารให้บริษัทฯ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

☐ งานนิติการ

☒ งานสาธารณสุข

☐ งานเลขานุการ อบต.

18 ต.ค. 68

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นายก อบต.เบิกไพร
เพื่อโปรดทราบ

APM Agro ส่งท.1

๐/๑๓๓

(นายธีรพงศ์ ดวงแก้ว)

ผู้จัดการโครงการฟาร์มเบิกไพร

+ส่งไปทบทวน

- เสร็จแล้วส่งกลับ

งานบริหารงานทั่วไป

19 ต.ค. 68

20/10/68
19-10-68

-กรณ
19/10/68

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล 11ก/มค เขต/อำเภอ จอมมอ
จังหวัด สกลนคร โทรศัพท์ 081-527899 โทรสาร -
มี - เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงงาน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 025 ออกให้โดย บมจ. หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 68 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(บริษัท อมรินทร์) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาย ยมดอม สักจันทร์) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
ออกให้โดย -

- ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(-)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Biogas
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 24000 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) -

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) -

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด 7005, 7006, 7007

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 188022

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 181108

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- อื่น ๆ _____ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 20.882

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล วัดโสม เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด ร.๖ โทรศัพท์ ๐๘1-๘๒๖๖๖๒ โทรสาร มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ร้านอาหารใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
๐๒๖๐๒๕ ออกให้โดย ๐๒๓. หมดอายุ 31 ธันวาคม ๒๕๖๘

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

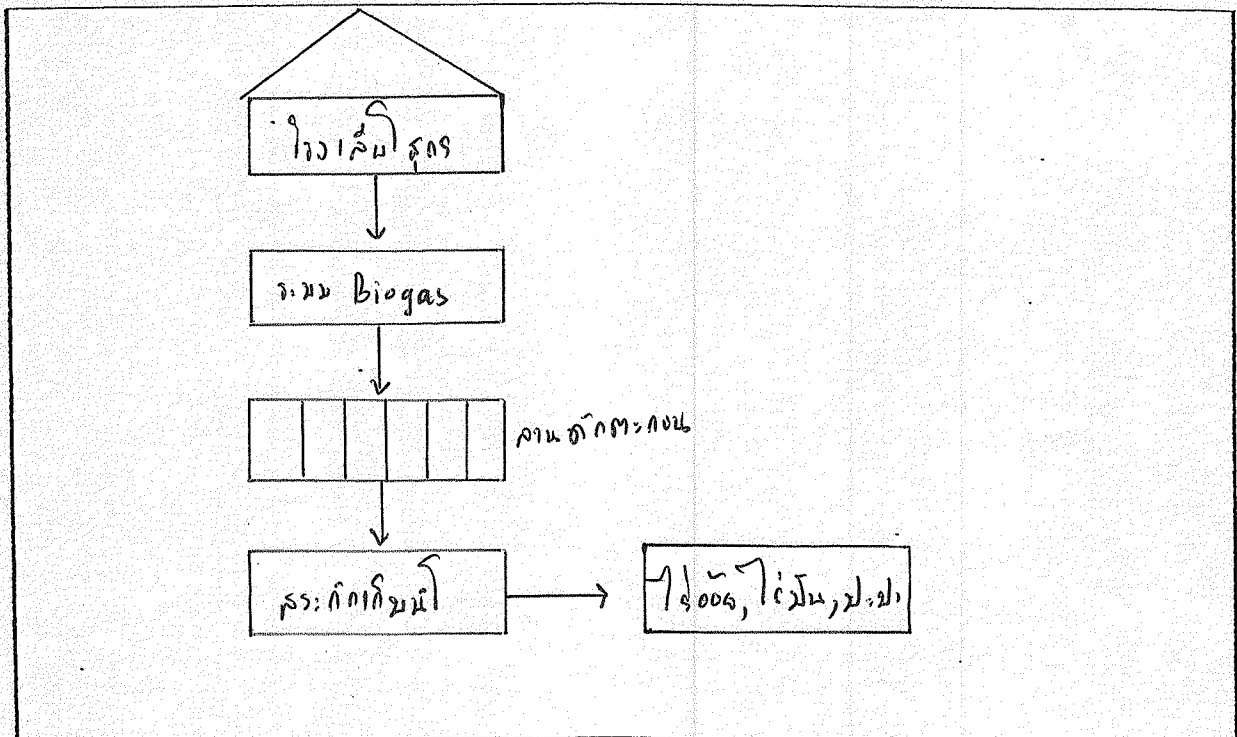

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ ดิบที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	รายละเอียด ผู้บันทึก
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/18	4490	4256			ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ		ปกติ
2/1/18	4483	4194			ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ		ปกติ
3/1/18	4432	4210			ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ		ปกติ
4/1/18	4430	4208			ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ		ปกติ
5/1/18	4440	4222			ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ		ปกติ
6/1/18	4450	4227			ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ		ปกติ
7/1/18	4485	4260			ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ		ปกติ
8/1/18	4490	4260			ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ		ปกติ
9/1/18	4463	4239			ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ		ปกติ
10/1/18	4460	4237			ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ		ปกติ
11/1/18	4493	4249			ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ		ปกติ
12/1/18	4416	4198			ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ		ปกติ
1/2/18	4410	4183			ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ		ปกติ
2/2/18	4480	4156			ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ		ปกติ
3/2/18	4493	4249			ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ		ปกติ
4/2/18	4460	4237			ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ		ปกติ

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในภาคอุตสาหกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (รวม/ไม่รวม)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (สูตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	สามปีหรือผู้บันทึก
					ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง (ปกติ/ผิดปกติ)	ถัง (รวม/ปกติ/ผิดปกติ)			
17/7/18	4480	4201			ปกติ	ปกติ	ปกติ					672		✓ 1500x
18/7/18	4443	4189			ปกติ	ปกติ	ปกติ					672		✓ 1500x
19/7/18	4432	4210			ปกติ	ปกติ	ปกติ					672		✓ 1500x
20/7/18	4430	4209			ปกติ	ปกติ	ปกติ					672		✓ 1500x
21/7/18	4440	4221			ปกติ	ปกติ	ปกติ					672		✓ 1500x
22/7/18	4450	4229			ปกติ	ปกติ	ปกติ					672		✓ 1500x
23/7/18	4480	4260			ปกติ	ปกติ	ปกติ					672		✓ 1500x
24/7/18	4440	4260			ปกติ	ปกติ	ปกติ					672		✓ 1500x
25/7/18	4463	4239			ปกติ	ปกติ	ปกติ					672		✓ 1500x
26/7/18	4460	4239			ปกติ	ปกติ	ปกติ					672		✓ 1500x
27/7/18	4473	4249			ปกติ	ปกติ	ปกติ					672		✓ 1500x
28/7/18	4416	4195			ปกติ	ปกติ	ปกติ					672		✓ 1500x
29/7/18	4410	4185			ปกติ	ปกติ	ปกติ					672		✓ 1500x
30/7/18	4480	4249			ปกติ	ปกติ	ปกติ					672		✓ 1500x
31/7/18	4460	4239			ปกติ	ปกติ	ปกติ					672		✓ 1500x

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(ธีรพร งามนิจ) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(๗๕๑๐๘ ธีรพร) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(๗๕๑๐๘ ธีรพร)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(_____)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____